Graph Display

User: super
Print Time: 2022/10/03 15:03:00

室内温度 - Ch7 KQL278310

2022/09/01 00:00 – 2022/10/01 00:00

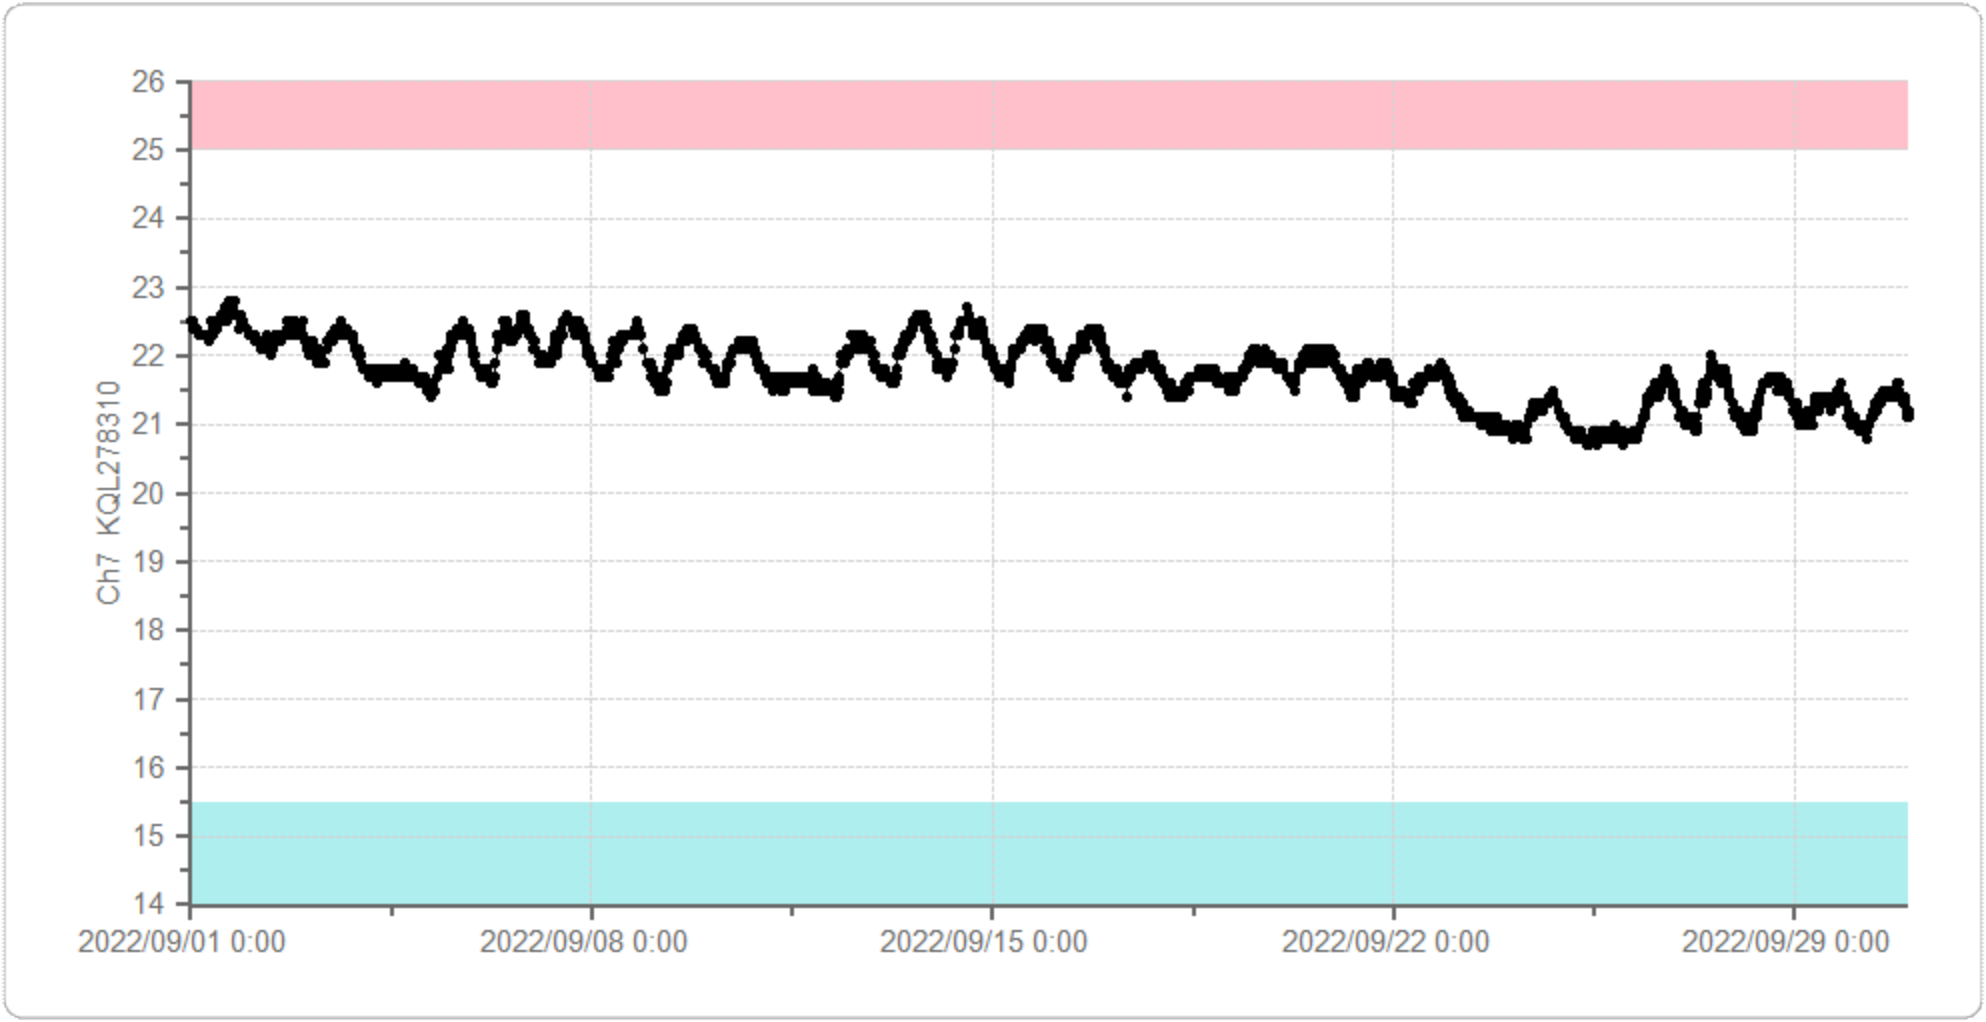

User: super
Print Time: 2022/10/03 15:03:00

薬冷1 (MPR-1014) - Ch1 KQL278302

2022/09/01 00:00 – 2022/10/01 00:00

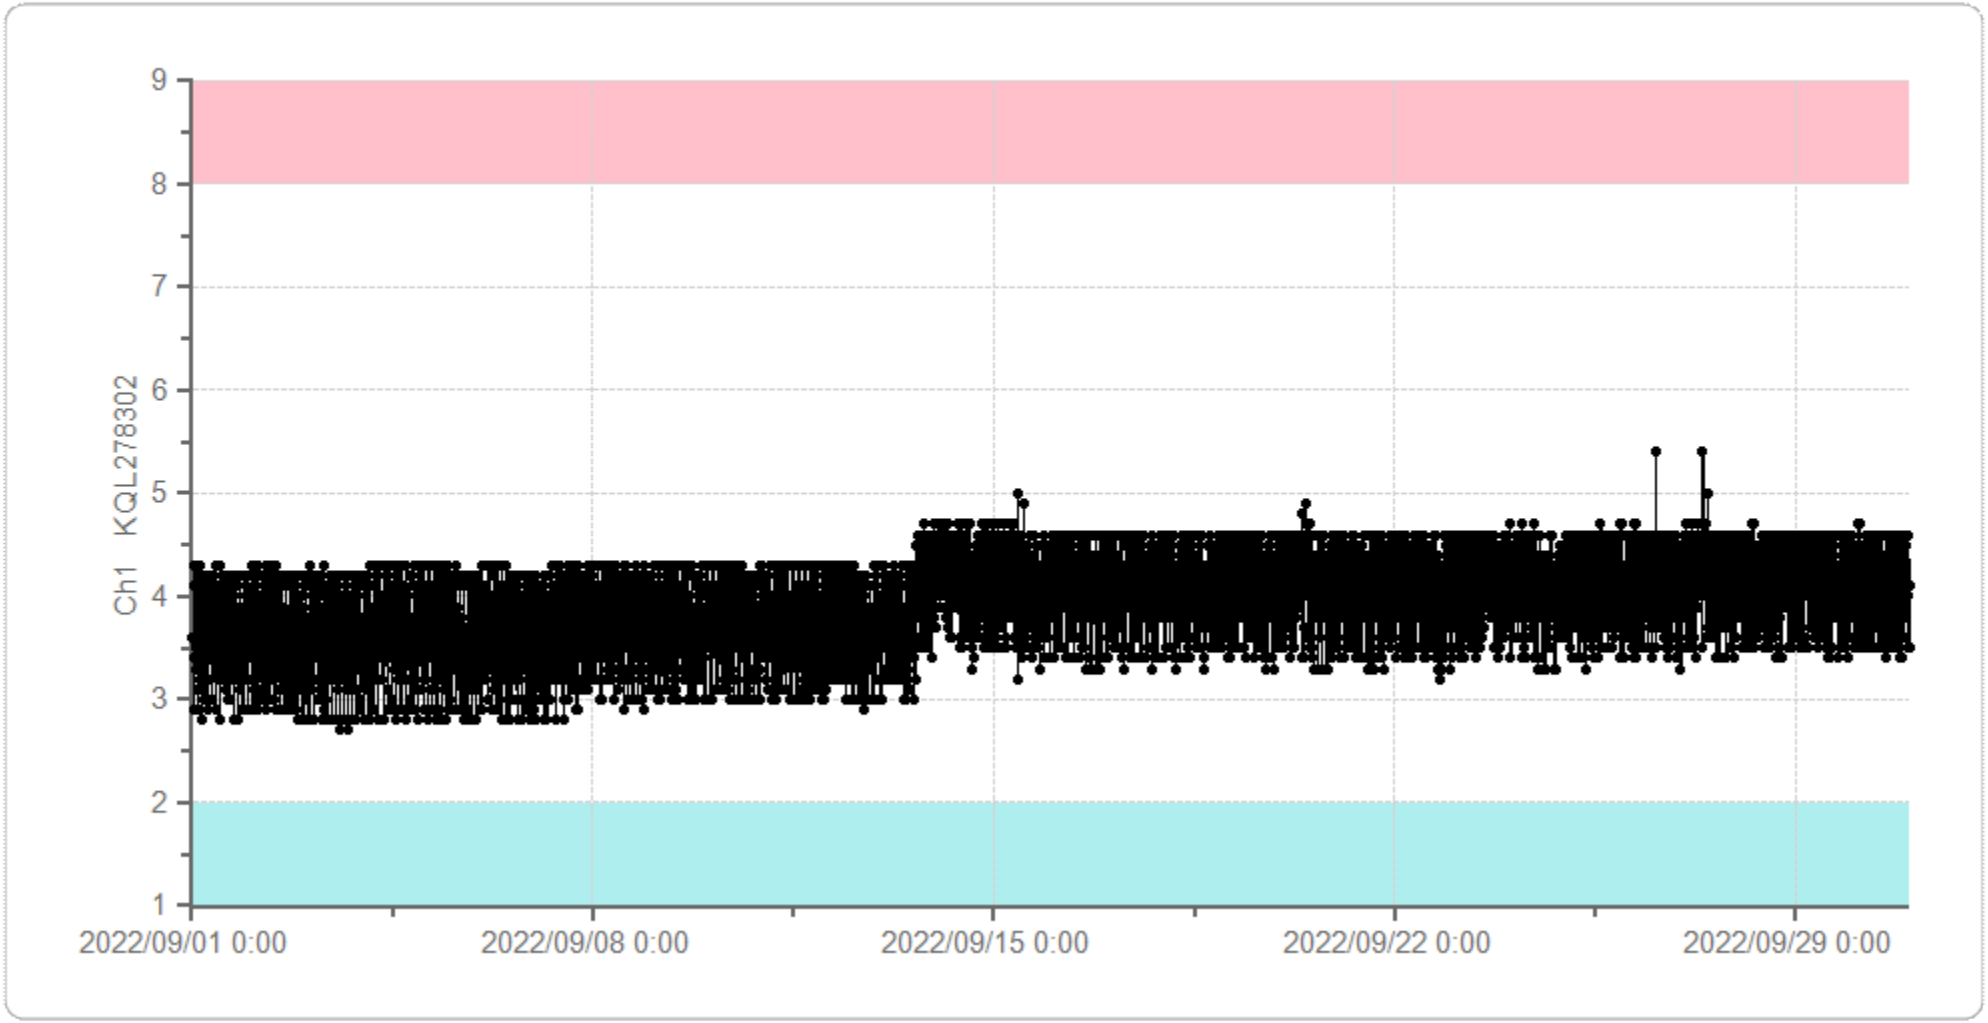

User: super
Print Time: 2022/10/03 15:03:00

薬冷2 (MPR-414F 上) - Ch2 KQL278301

2022/09/01 00:00 – 2022/10/01 00:00

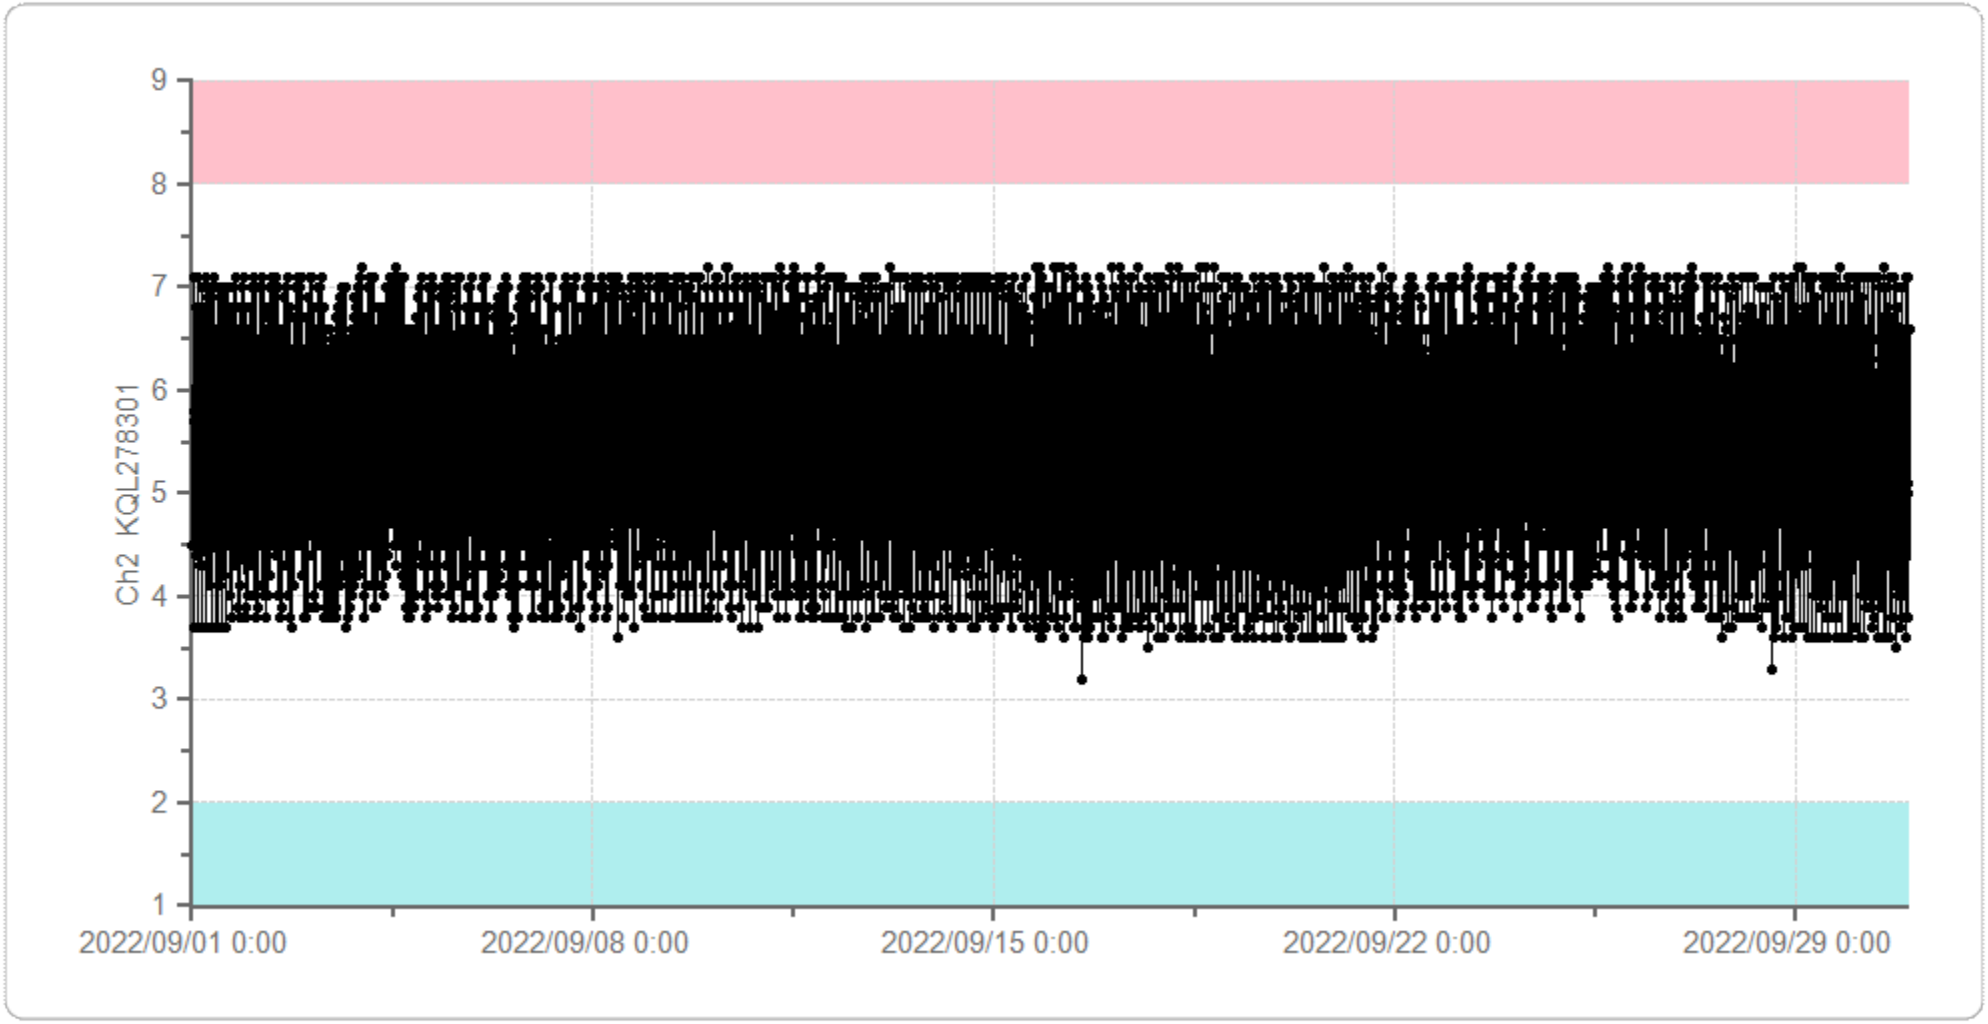

User: super
Print Time: 2022/10/03 15:03:00

薬冷3 (MPR-414F 上) - Ch4 KQL278304

2022/09/01 00:00 – 2022/10/01 00:00

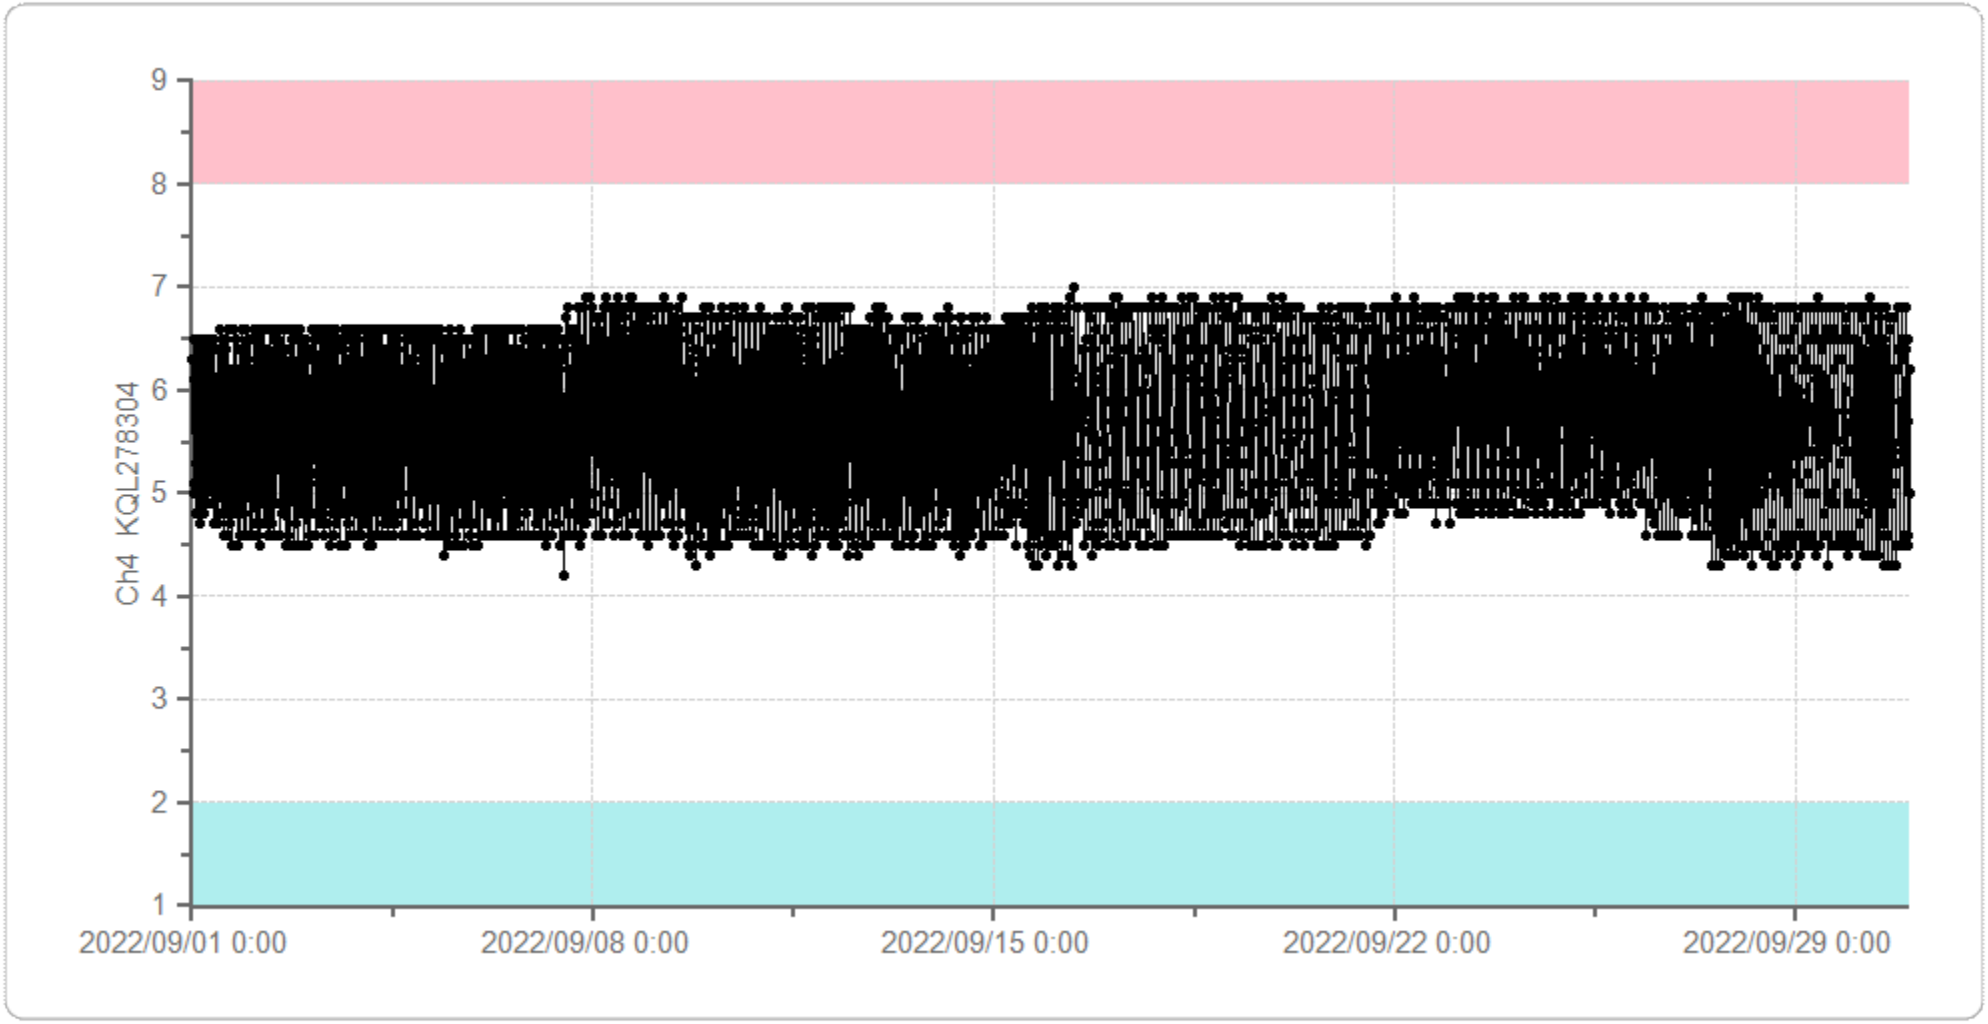

User: super
Print Time: 2022/10/03 15:03:00

薬冷4 (MPR-1411-PJ) - Ch6 KQL278308

2022/09/01 00:00 – 2022/10/01 00:00

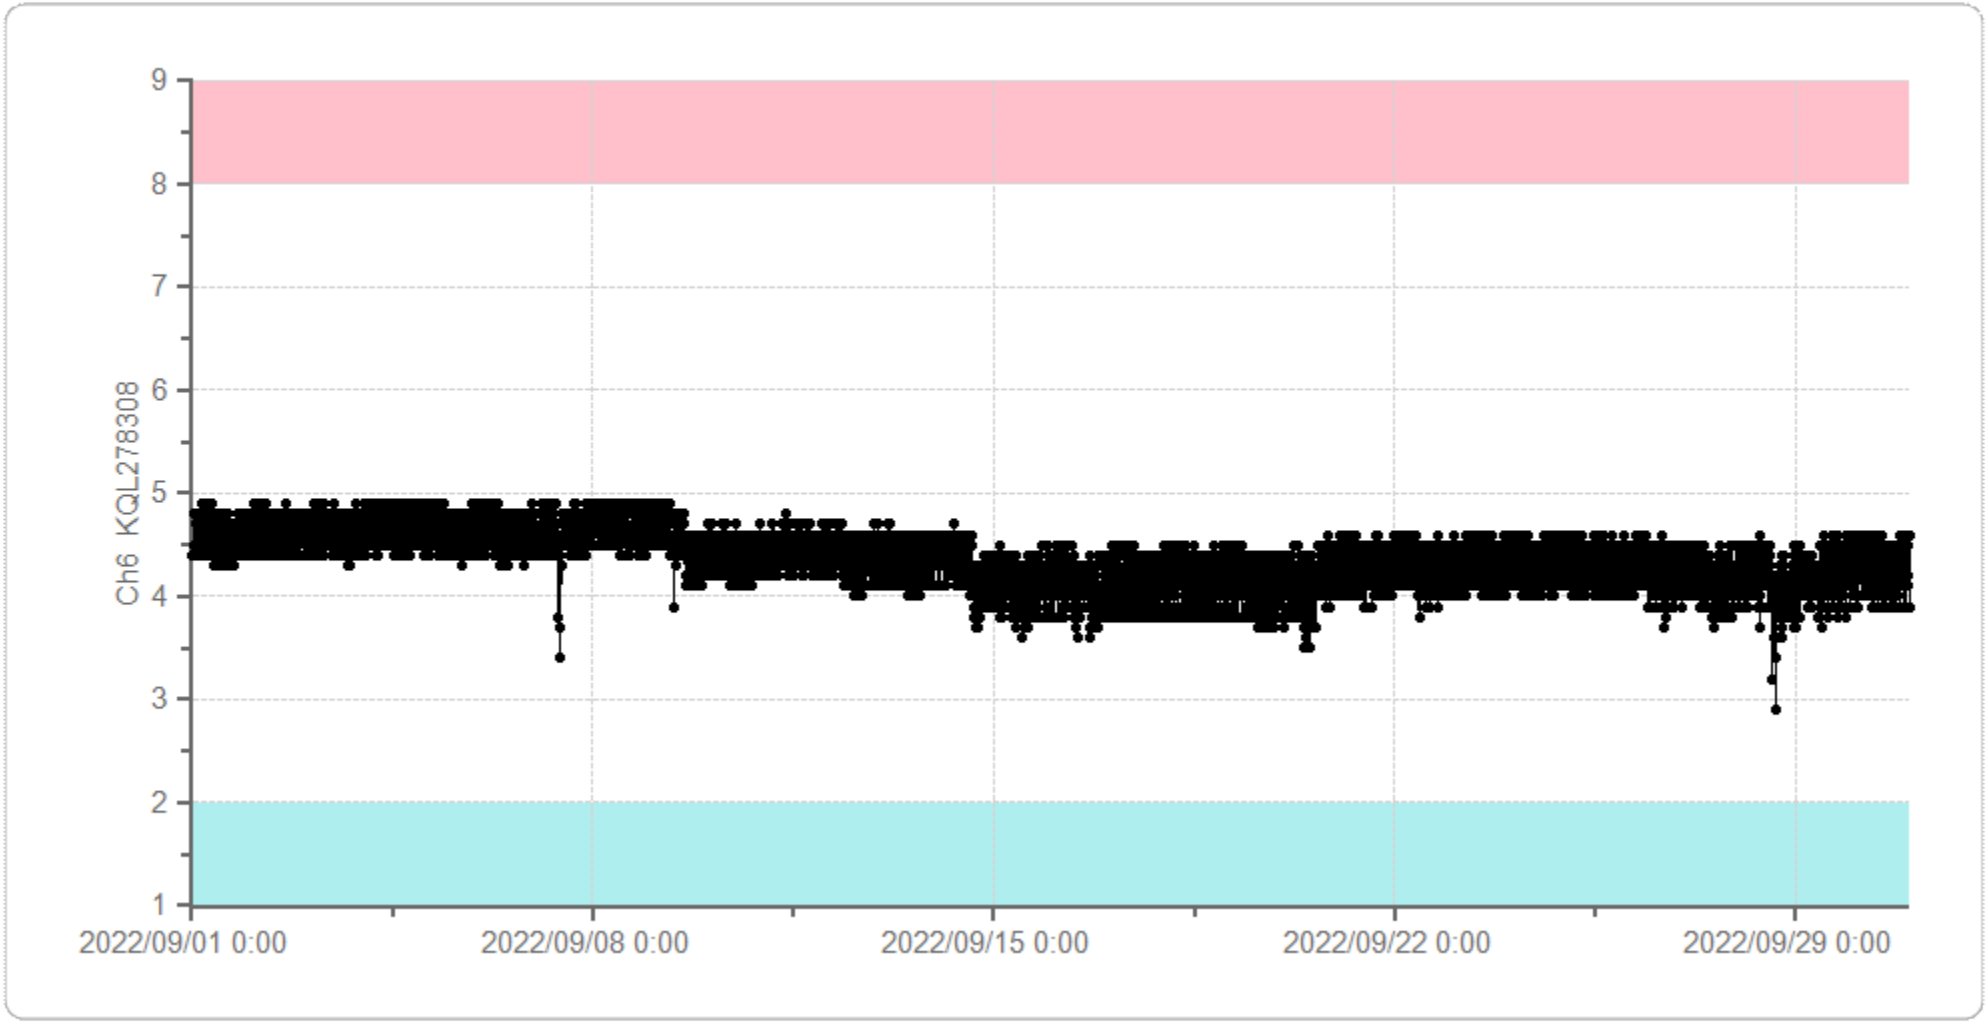

Graph Display

User: super
Print Time: 2022/10/03 15:04:11

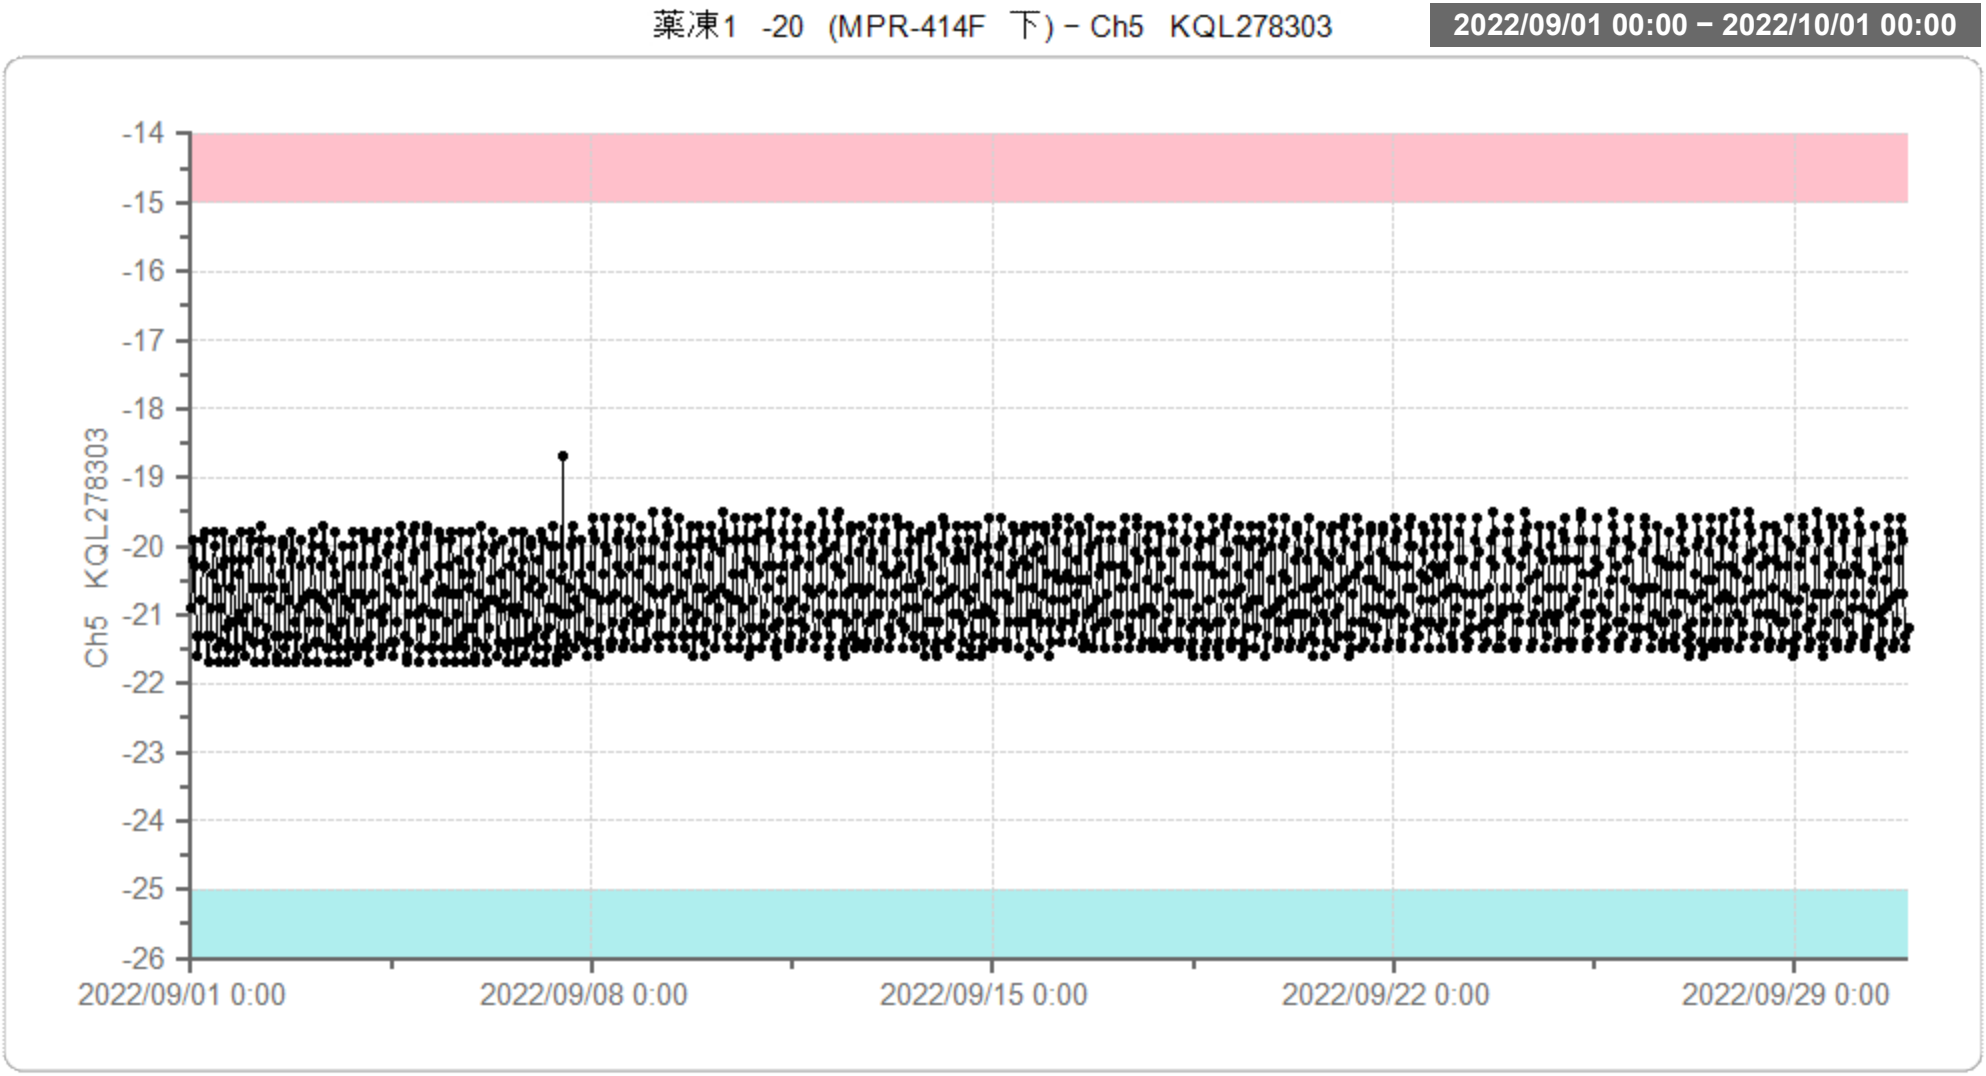

User: super
Print Time: 2022/10/03 15:04:11

薬凍2 -30 (MPR-414F 下) - Ch3 KQL278306

2022/09/01 00:00 – 2022/10/01 00:00

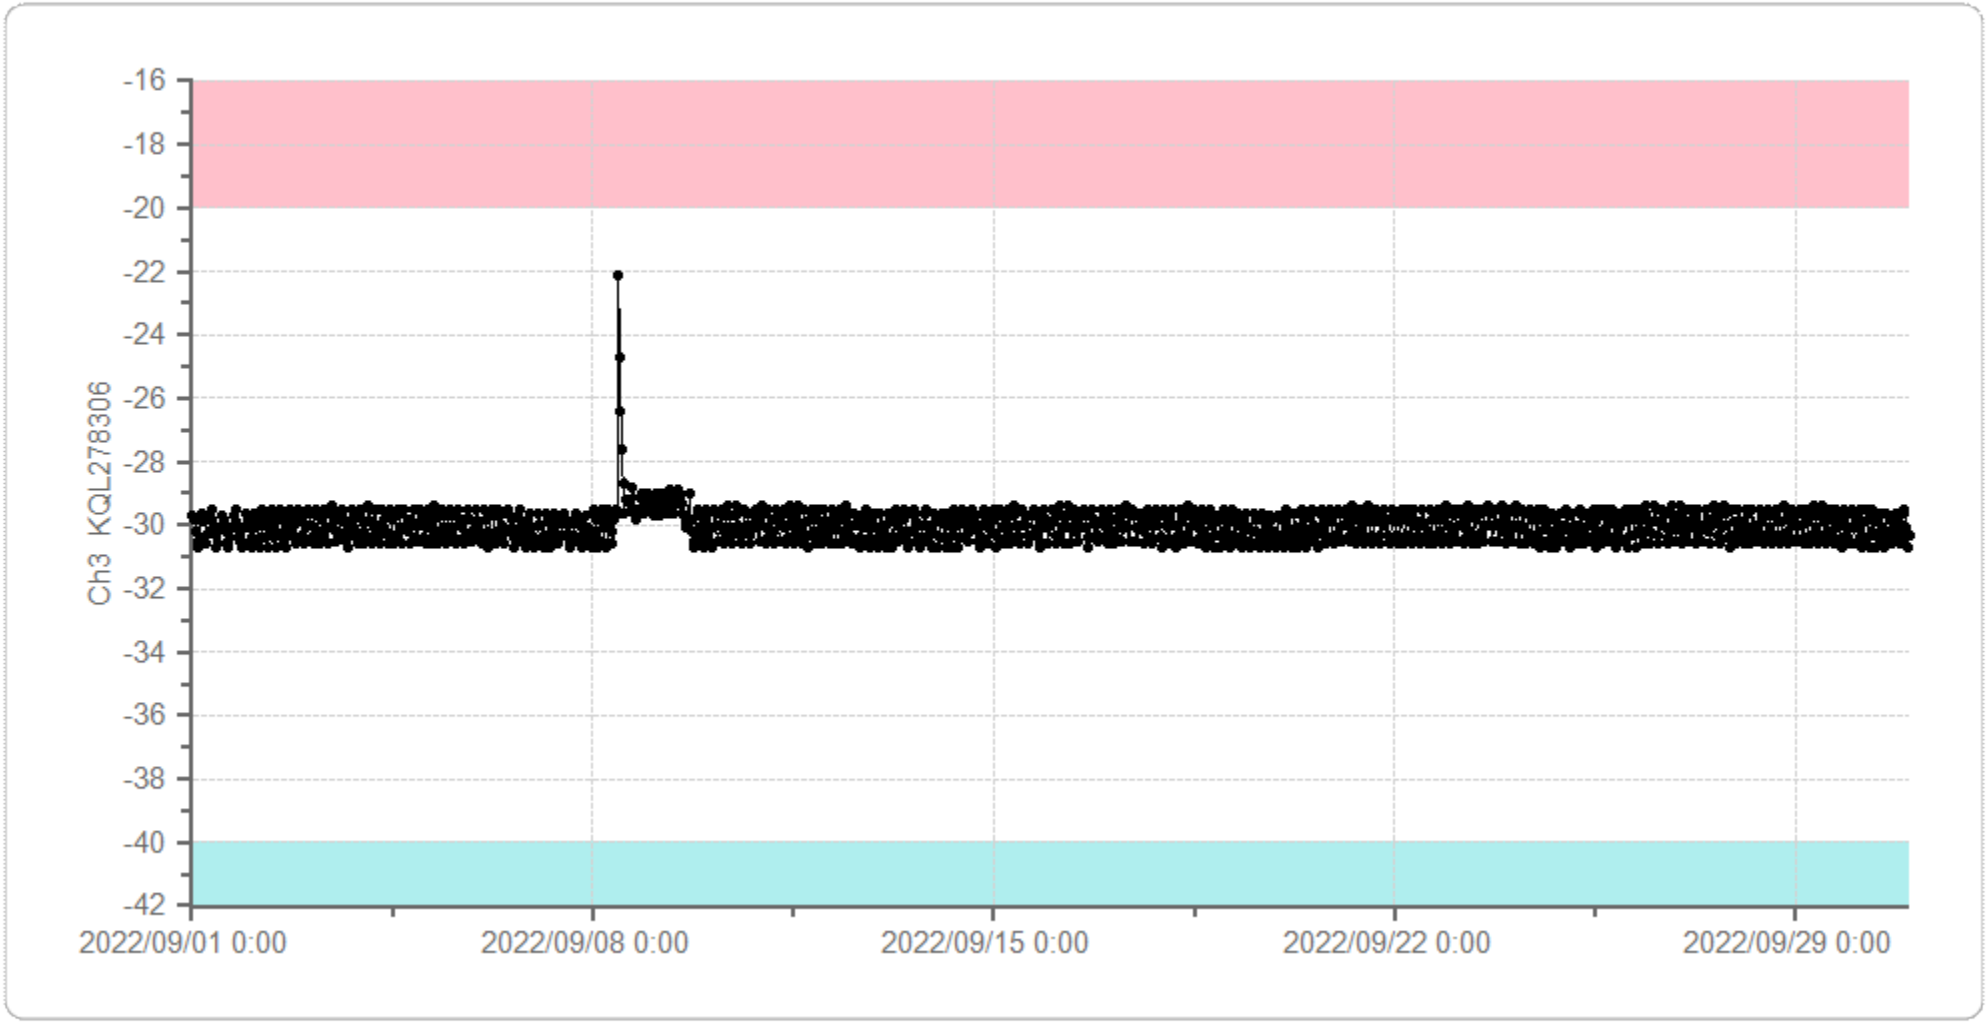

User: super
Print Time: 2022/10/03 15:04:11

検冷 (MPR-311DR) - Ch3 KQL278309

2022/09/01 00:00 – 2022/10/01 00:00

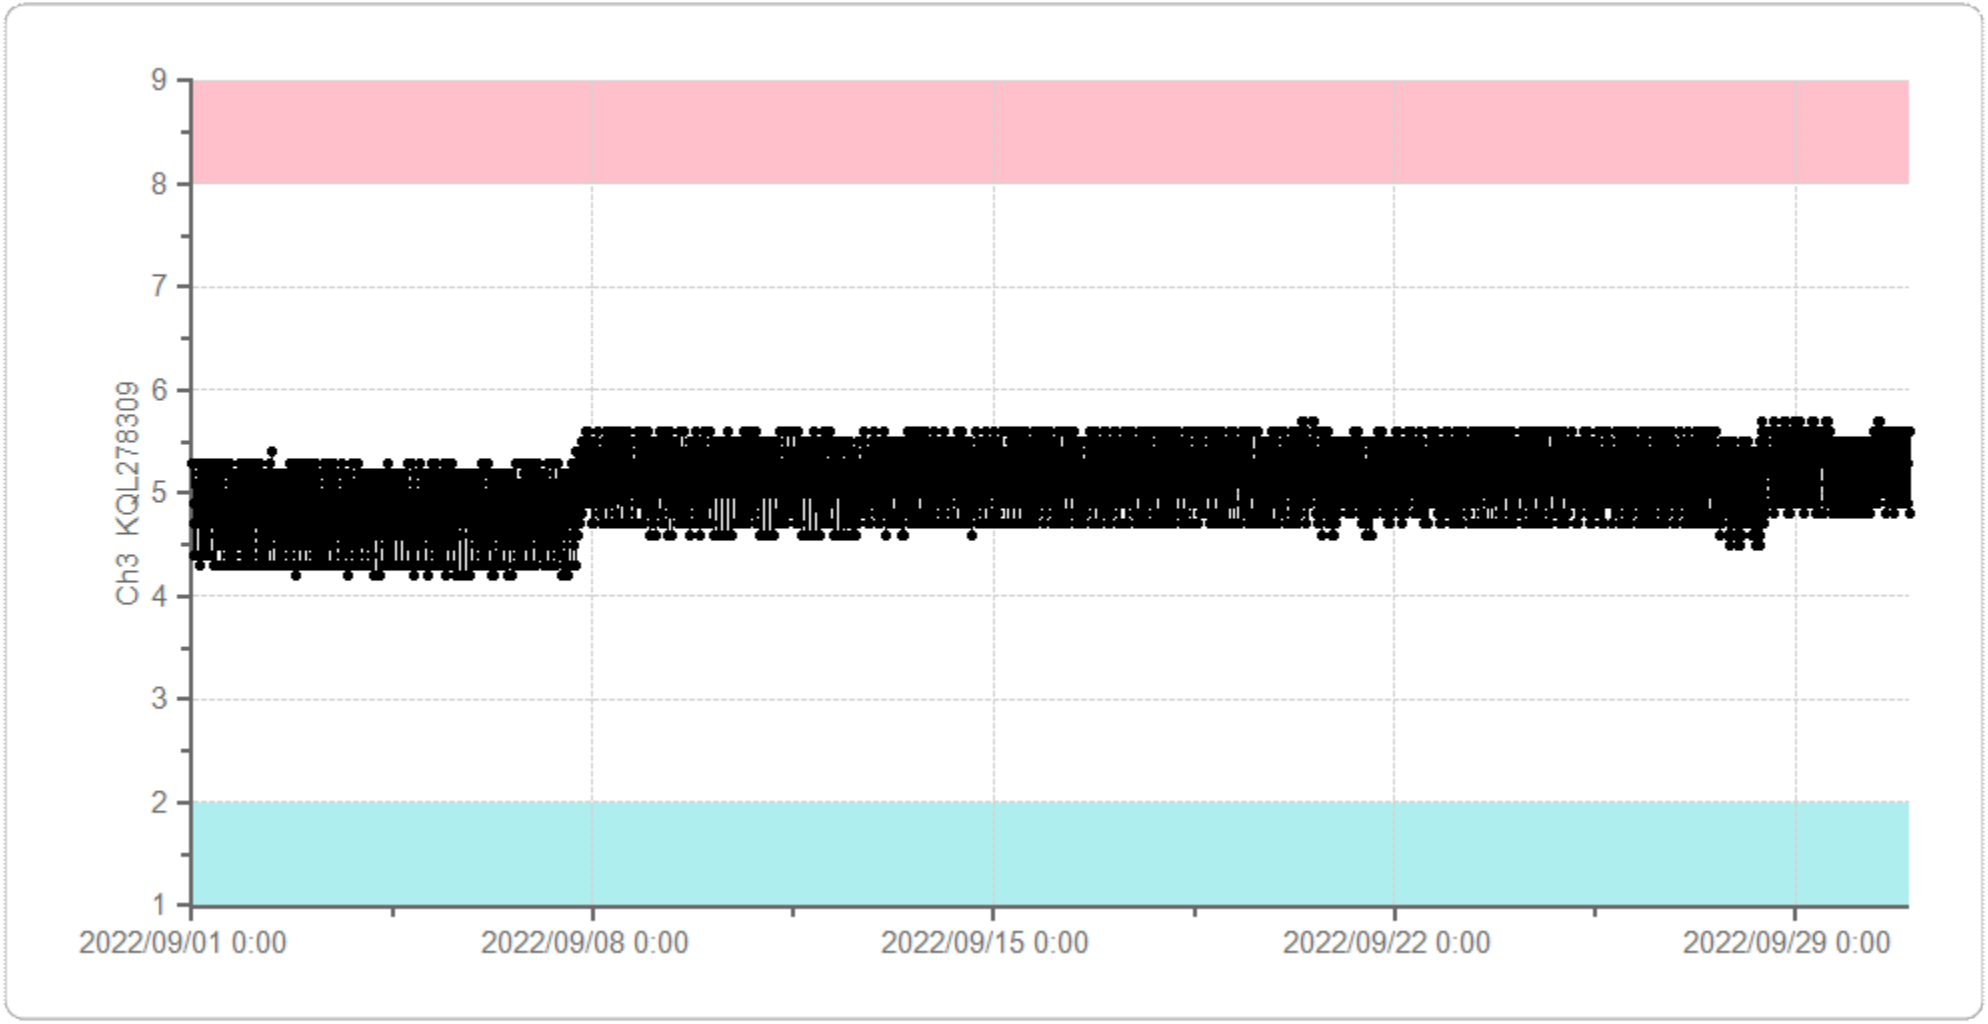

User: super
Print Time: 2022/10/03 15:04:11

検凍-40 (MDF-U443) - Ch2 KQL278307

2022/09/01 00:00 – 2022/10/01 00:00

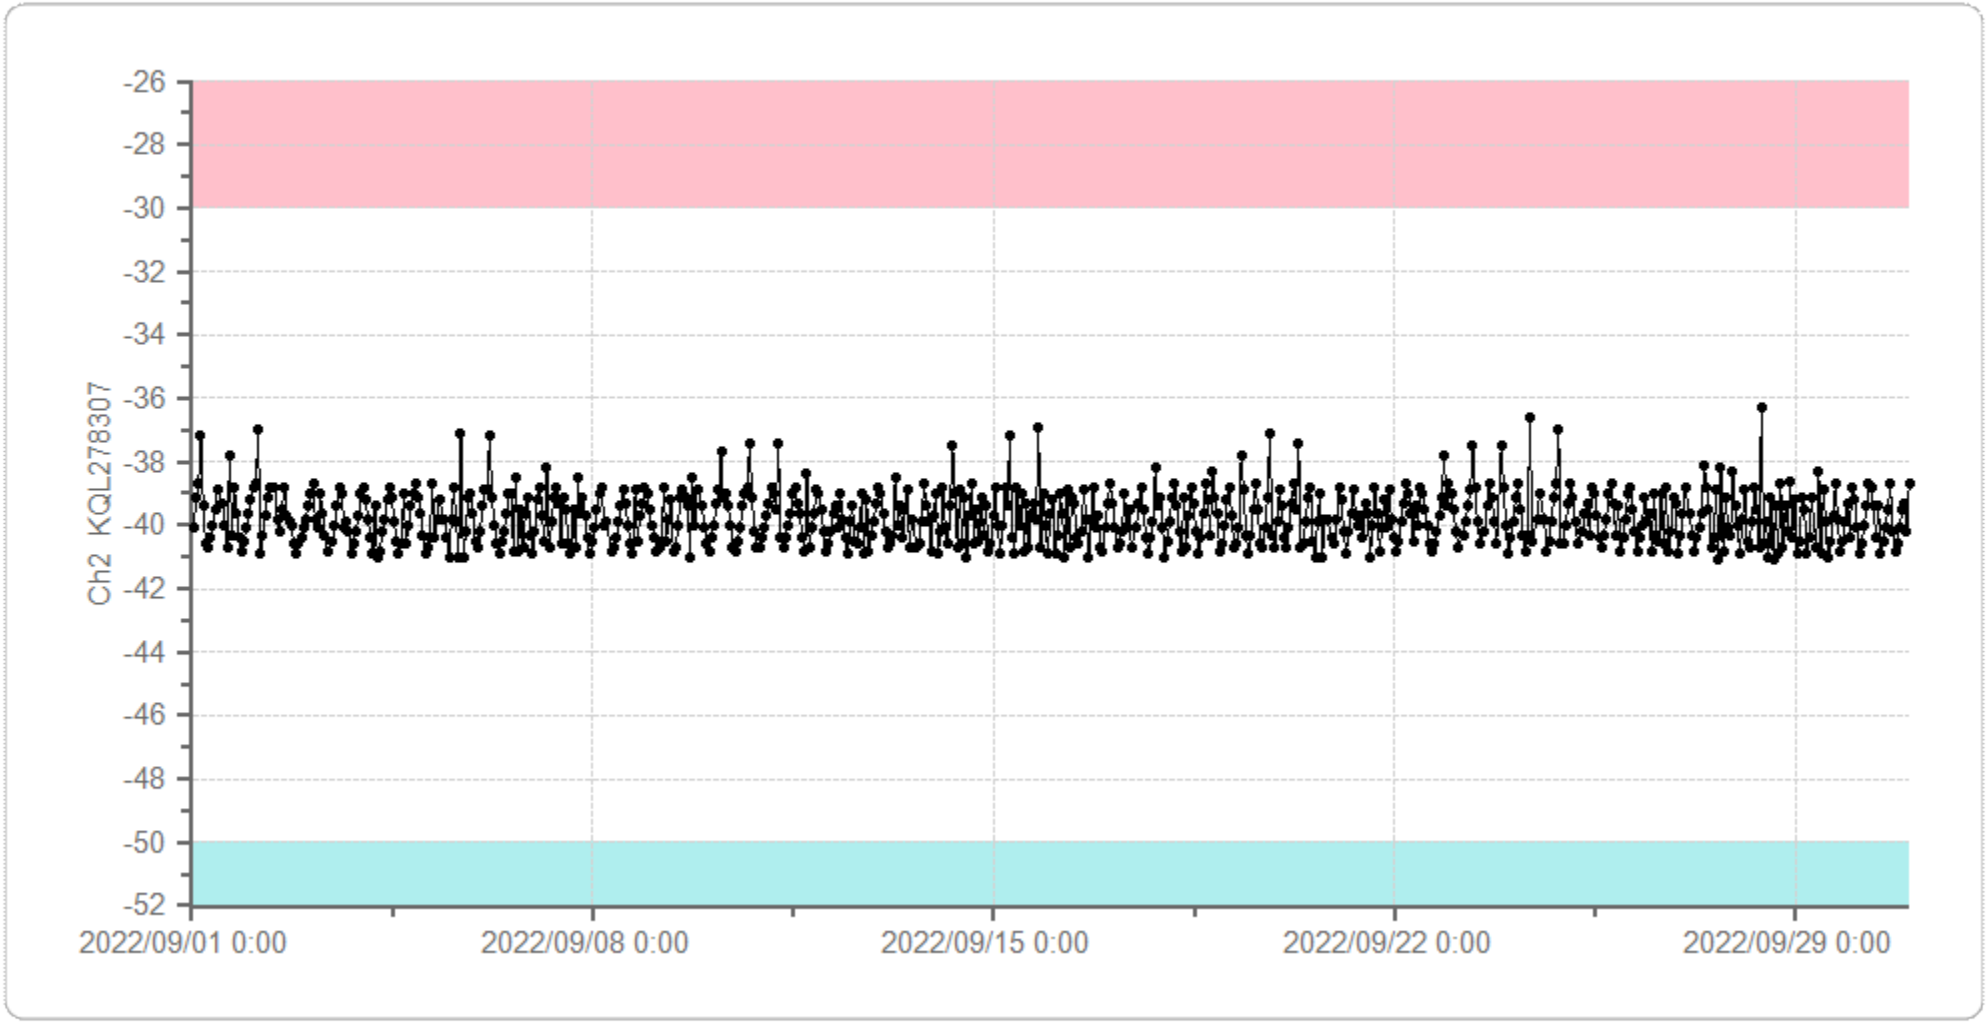

User: super
Print Time: 2022/10/03 15:04:11

検凍-80 (MDF-U33V-PJ) - Ch1 KQL278305
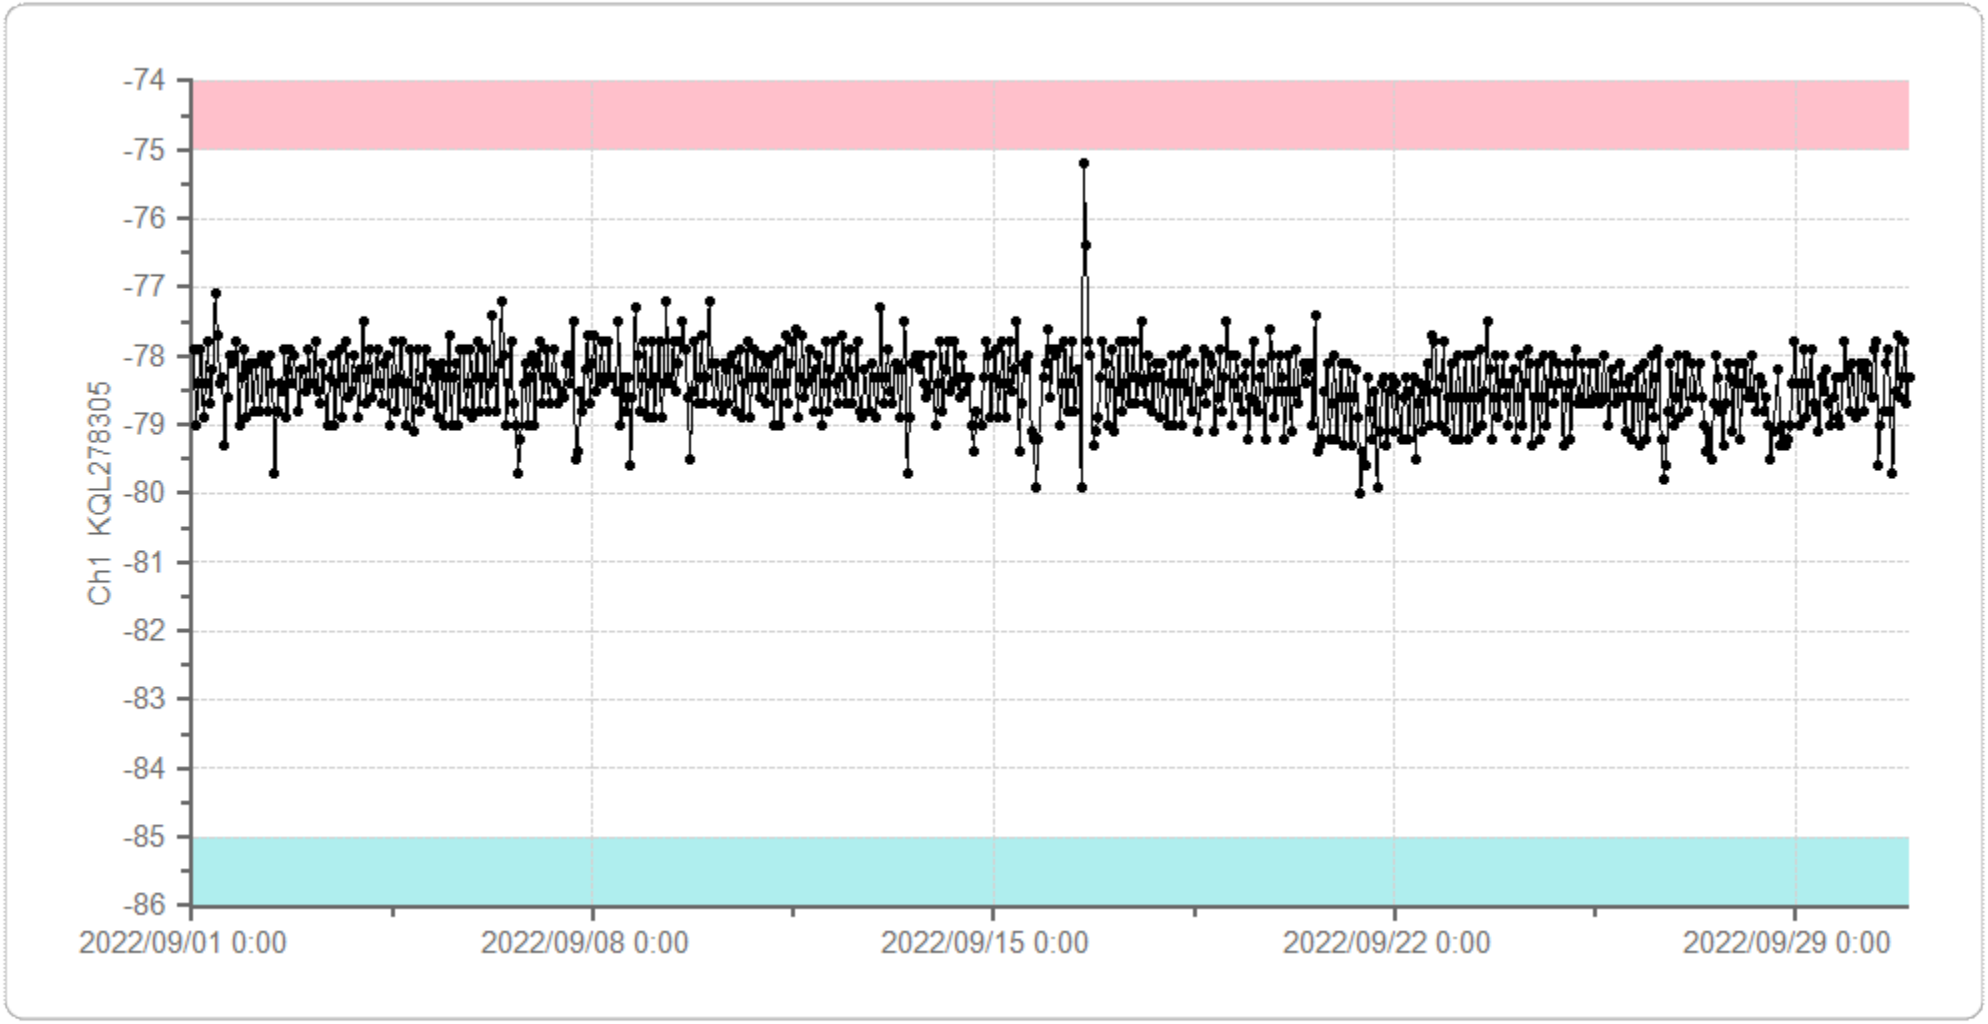
2022/09/01 00:00 – 2022/10/01 00:00